


Срок действия паспорта
До « 20 » марта 2023 года

Для служебного пользования
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ:


Директор МБУК «КЦБС»

 Лавренцева М. Э.
« 20 » марта 2018г.



СОГЛАСОВАНО:


Начальник Межмуниципального
отдела МВД РФ «Камышловский»
подполковник полиции

 С. П. Черевко
« 20 » марта 2018 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник отделения надзорной
деятельности Камышловского
городского округа, Камышловского
муниципального района, Пышминского
городского округа УДН и ПРГУ МЧС
России по Свердловской области
подполковник внутренней службы

 А. А. Ракульцев
« 20 » марта 2018г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Камышловского ОВО
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по СО» майор полиции

 А. В. Петухов
« 20 » марта 2018 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник отделения УФСБ
России по Свердловской
области, майор

 Д. Н. Храмцов
« 20 » августа 2018г.



Паспорт безопасности

Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Камышловская централизованная библиотечная система»

Городская библиотека

г. Камышлов

2018 год

I. Общие сведения об объекте

- Наименования органа исполнительной власти:

Администрация Камышловского городского округа

- Вышестоящая организация:

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи.

Адрес: г. Камышлов, ул. Свердлова, 41, каб. №1.

Контактный телефон: 8 (34375) 2-44-60; Факс: 8 (34375) 2-44-60.

- Почтовый адрес объекта:

624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. К. Маркса, 37

Контактный телефон: 8(34375) -2-05-21; 8(34375) -2-33-23.

Kam_cbs@mail.ru

- Основной вид деятельности:

Деятельность библиотек

- категория объекта № 3
- Площадь объекта; – 506,6 м²;

Ограждения - не имеется

• Свидетельство на право пользование земельным участком по адресу Кирова, 33: №66 АБ 200465 от 18 июня 2004 года. Кадастровый № 66:46:01 03 004:0153

• Директор МБУК «КЦБС» – Лавренцева Марина Эриховна
Тел: 8(34375)-2-33-23(раб.); 8-953-821-04-56 (моб.); me1966@mail.ru

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

- Режим работы городской библиотеки:

понедельник – пятница с 10.00 - 18.00

суббота ————— с 10.00 – 17.00

воскресенье ————— выходной

возможно проведение мероприятий в нерабочие дни и время.

- Общее число сотрудников: - 12
- Среднее количество людей находящихся на объекте в течение дня:
- 50
- В нерабочее время, ночью в выходные и праздничные дни на объекте людей нет.
- Арендаторов - не имеется.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

I.

Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей

Возможно: совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей; возможно разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий; возможен захват заложников; возможен вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций библиотеки.

2. Зафиксированных диверсионно-террористических проявлений в городской библиотеке нет.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
	До 50 человек	Разрушение здания	около 1 млн. рублей

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	До 50 чел.
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	1 млн. рублей
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	-----
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	3
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	3

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - МОМВД России «Камышловский», Камышловский ОВО – отдел филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СО»
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - МОМВД России «Камышловский», Камышловский ОВО – отдел филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СО»

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи - нет

б) объектовые и локальные системы оповещения:

Система речевого оповещения - САПО. 425541. 006 РЭ -3 шт.;

Прибор приемно-контрольный охранно - пожарный ПКП - ВЭРС – ПК-4М;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

Контактные датчики и датчики движения

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты: нет

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели:

нет

е) телевизионная система охраны: нет

ж) система охранного освещения:

нет

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): - нет

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): - 2;

в) электронная система пропуска: - нет

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): - X.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

- Акт №62 от 19 ноября 2014 года

б) автоматическая система пожаротушения: - нет

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

- нет

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей:

- нет

IX. Выводы и рекомендации

Разработать и согласовать планы взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз. Провести занятие с персоналом по действиям при возникновении ГО и ЧС.

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Наличие на объекте режимно-секретного органа, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности): - нет

- Составлен " 20 "марта 2018 г.

Директор МБУК «КЦБС» _____ Лавренцева М. Э.

Актуализирован « » 20 г.


Причина актуализации

Blank lined paper with horizontal ruling lines.

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

Приложение № 1


Ул. Свердлова



- I этаж –
 1 Вход в библиотеку
 II этаж –
 2 абонемент
 3 кладовая
 4 лестничная клетка
 5 гостиная
 6 складское
 7,8 туалет
 9 гардероб
 10 дублет аб.

- 11 коридор
 12 каб. Директор
 13 лестничная кл.
 14 аврий. выход
 15 отдел БИС
 16 отдел комплект
 17 отд. Хранения
 18 метод. отдел

2,3,4- магазины

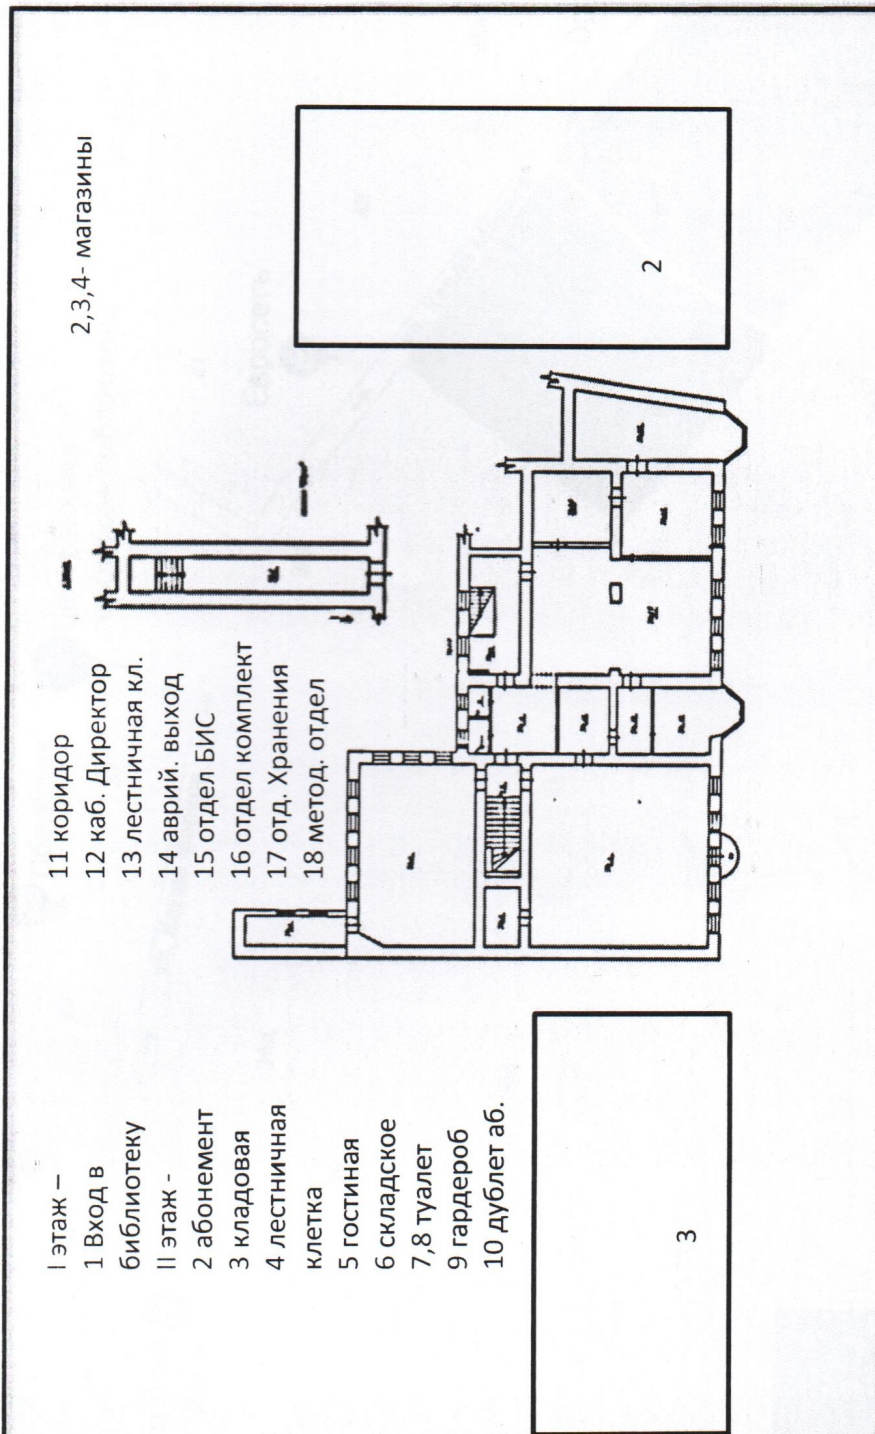

Ул. Маяковского

Ул. К. Маркса



Для служебного пользования

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Лавренцева М. Э.

« 12 » февраля 2018 года

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)
Муниципального бюджетного учреждения культуры «КЦБС»
Камышловского городского округа, городская библиотека

№ _____

г. Камышлов

(наименование населенного пункта)

« 12 » февраля 2018 года

Комиссия в составе председателя комиссии

Лавренцева Марина Эриховна, директор МБУК «КЦБС» КГО

(должность и Ф.И.О. лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на, объекте (территории))

и членов комиссии:

1. Вахрамеевой Светланы Владимировны, зав.хоз. КЦБС
2. Михайлова Елена Викторовна, председатель Комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Камышловского городского округа (по согласованию);
3. Падерин Евгений Юрьевич, заместитель начальника полиции Межмуниципального отдела МВД РФ «Камышловский» по охране общественного порядка (по согласованию);
4. Селиверстов Алексей Валерьевич, инспектор ООПОО Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;
5. Ракульцев Алексей Александрович, начальник отделения надзорной деятельности Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района, Пышминского городского округа УНД и ПРГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
действующая на основании приказа МБУК «КЦБС» КГО
6. Храмцов Д.Н., начальник отделения УФСБ России по Свердловской области,
от « 09 » января 2018 года № 3А «О создании комиссии по обследованию и категорированию
объекта МБУК «КЦБС» КГО.

в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее - Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование объекта (территории) МБУК «КЦБС» КГО,
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

находящегося по адресу: Свердловская область г. Камышлов ул. Карла Маркса, 37

(фактический адрес нахождения объекта (территории))

на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено.

Общая площадь объекта (территории) составляет 506,6 квадратных метров.

Объект (территория) представляет собой Кирпичное двухэтажное старинное здание, является историческим памятником

(описание основных конструктивных и технических характеристик объекта)

Ограждение объекта (территории) Ограждения не имеется . Есть арочный проход к тыльной стороне здания
(есть/нет, при наличии ограждения его описание, характеристики, количество ворот и калиток)

Контрольно-пропускной пункт (пост) нет
(есть/нет, количество КПП, постов)

Система видеонаблюдения: нет
(есть/нет, работает/не работает, сколько камер, где установлены, состав и марка оборудования, где и кем осуществляется мониторинг (куда выведены)

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения нет
(есть/нет, в течение какого времени храниться на носителях информация)

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: имеется система оповещения о пожаре, работает, аппарат ВЭРС ПК-16-1 шт., с количеством извещателей-12 лучей до 30 извещателей. речевое оповещение -1шт
(есть/нет, работает/не работает, тип системы (сирена, звуковая, речевая, прочее)

Система освещения внутри здания - исправное
(внутри зданий (аварийное, дежурное), наружное освещение (по периметру ограждения территории, на территории, на стенах (кровле) здания, состояние (исправна/не исправна)

Средства разграничения и контроля доступа нет
(есть/нет, вид оборудования (трипод, рамка, ручной металлоискатель, другое), функциональное состояние (работает/не работает).

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) нет, есть ОПС с выводом на ПЦО Камышловского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СО по Свердловской области»
(есть/нет, работает/не работает; куда передается сигнал, способ передачи сигнала, кто реагирует на сигнал (ЧОО, УВО МВД)

Охранная сигнализация есть
(есть/нет, работает/не работает; места установки датчиков (окна первого этажа, склад, гараж, котельная, аптеки, другое), куда выводится сигнал оповещения (пост охраны, дежурная часть УВО МВД, ЧОО, другое), тип устройства передачи сигнала (проводное/радиоканальное)

Режим работы объекта (территории) шестидневная рабочая неделя - с 10 часов до 18.00.

Режим работы в предпраздничные дни с 10.00 часов до 17.00 часов.

Выходные дни: воскресенье, праздничные дни.

(дневной/круглосуточный, продолжительность рабочего времени, начало/окончание рабочего дня). Общее количество работников объекта (территории) 12 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,

находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня до 50 человек,

в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 0 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 50 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить около 1 млн. рублей

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем нет.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 12 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории)

Муниципального бюджетного учреждения культуры «КЦБС» Камышловского городского округа категорию № Три
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта), (прописью)

По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности : ____
(перечислить необходимые мероприятия, и сроки их выполнения)

Провести занятия с персоналом при возникновении ГО и ЧС

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: Лавренцева М.Э.


Члены комиссии: Михайлова Е.В.

Падерин Е. Ю.

Селиверстов А.В.

Ракульцев А.А.

Храмцов Д.Н.

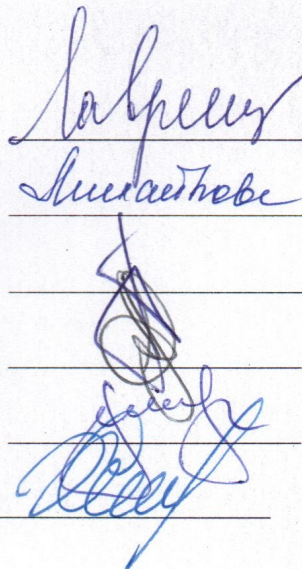

«20» марта 2018г.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
№ листов «16» *шесть* 2018 г.

Директор МБУК «КЦБС»

Давренцева М. Э.

