

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ГО и ГБ администрации
Камышловского городского округа

Удалов А.В.

«27» августа 2015г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД Камышловского городского округа,
МО Камышловского муниципального района,

Пышминского ГО УДН и ПР

Главного управления МЧС России

по Свердловской области

подполковник внутренней службы

Ракульцев А.А.

«27» августа 2015г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО МВД РФ «Камышловский»

Полковник полиции

Шкаев В.Н.

«27» августа 2015г.

Для служебного пользования

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

Глава Камышловского городского округа

Чухарев М.Н.

«27» августа 2015г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Камышловская библиотечная система»
Детская библиотека

г. Камышлов
2015 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

- наименование: **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Камышловская централизованная библиотечная система» (Детская библиотека) МБУК «КЦБС»;**
- почтовый адрес: **624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Кирова, 33;**
- контактный телефон: **8(34375) -2-48-62;**
- ведомственная принадлежность: **Муниципальная;**
- основное функциональное назначение – **организация обслуживания детского населения библиотечными услугами;**
- дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей – **16.06.2015 года протокол № 1 заседания межведомственной комиссии Камышловского городского округа;**
- границы места массового пребывания людей – **Помещение детской библиотеки;**
- общая площадь - **316,5 м²;**
- тип, высота и протяженность ограждения – **металлический забор протяженностью 8 м.; высотой 1.70м;**
- результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей – **50 человек;**
- категория места массового пребывания людей – **3;**
- территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части - **Межмуниципальный отдел МВД России "Камышловский" Адрес: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, улица Свердлова, 59, Дежурная часть: (34375) 2-32-21 или 02;**
- рельеф местности ровный, в 20 метрах протекает река Пышма, далее 300 метров лесной массив, вокруг здания расположены жилые дома. **Возможность незаметного подхода имеется.**

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Камышловская централизованная библиотечная система» Детская библиотека	Форма собственности – Муниципальная. Режим работы: понедельник–пятница с 10.00 до 18.00 суббота – выходной воскресенье – с 10.00 до 17.00	Детская библиотека расположена, в 20 метрах от реки Пышма, в 300 метров от лесного массива, вокруг здания расположены жилые дома.	Организационная основа охраны – КТС с выводом на ПЦО Камышловского ОВО.

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к детской библиотеке

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Жилой сектор	Проживание людей	С правой стороны, через дорогу.	15 м.
2.	Жилой сектор	Проживание людей	С левой стороны	1.5 м.
3.	Жилой сектор	Проживание людей	С тыльной стороны	2 м.

4. Размещение детской библиотеки по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/ п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автовокзал	1500 метров
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал	1550 метров
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт «Кольцово»	1481000 метр
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Портов и причалов не имеется	нет

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание детской библиотеки

№ п/ п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1.	ММО МВД России «Камышловский» Адрес 624860, Свердловская обл. Г. Камышлов, Свердлова, 59 Начальник: полковник полиции Шкаев В. Н.	Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности	Круглосуточно

2.	Камышловский ОВО - филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления МВД РФ по Свердловской области» 624860 г. Камышлов ул. Свердлова, 42,б тел. 2-30-90, 2-46-80 Начальник майор полиции А.В. Петухов	Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности	Круглосуточно
3.	Электроснабжение от сетей РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» 624860, Свердловская обл., Камышлов г., Ул. Карла Маркса д. 27 А Телефон: 8 (34375) 21720	Электро - обеспечение	с 8.00 до 18.00
4.	Водоснабжение осуществляется от городских водопроводных сетей МУП «Водоканал Камышлов» г.Камышлов, ул.Урицкого, 11-б. Сажаев Сергей Николаевич Телефон: 8 (34375) 2-38-12 Факс:8 (34375) 2-38-98	Водоснабжение	с 8.00 до 18.00
5.	Теплоснабжение осуществляется от Камышловских городских тепловых сетей МУП «Ресурсоснабжающая организация». юридический адрес: г. Камышлов, ул. К. Маркса 51., фактический адрес: г. Камышлов, ул. К. Маркса 59а, офис 217 Свердловская обл., 624860 Тел/факс 8 (34375) 2-47-27, 2-44-91	Теплоснабжение	Круглосуточно в отопительный сезон
6.	«Ростелеком» Адрес: 624860 Камышлов, ул. Карла Маркса, 59 Тел.8 (343) 752-01-22	Услуги связи	с 8.00 до 18.00

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах детской библиотеки:

- численность работников – **7 сотрудников**
- в среднем посещаемость объекта, одновременно - **20 человек** и максимальная - **50 человек**;
- арендаторов - **не имеется**;

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах детской библиотеки

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
	нет	нет	нет

8. Возможные противоправные действия в детской библиотеке:

а) возможно: совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей; возможно разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий; возможен захват заложников; возможен вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций детской библиотеки.

б) зафиксированных диверсионно-террористических проявлений в детской библиотеке **нет**.

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в детской библиотеке:

№ п/ п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Террористический акт с захватом заложников, возможным взрывом, гибель, ранения заложников.	Количество пострадавших зависит от количества посетителей в данный момент.	Размер и зона действия в зависимости от сложившейся обстановки.
2.	Подрыв взрывчатого вещества, полное разрушение здания и электрических сетей, образование завалов, поражение людей в завалах, замыкание электрической проводки пожара термическое поражение людей.	Количество пострадавших зависит от количества посетителей в данный момент.	Размер и зона действия в зависимости от сложившейся обстановки.

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности детской библиотеки:

а) Межмуниципальный отдел МВД России "Камышловский"

Адрес: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, улица Свердлова, 59,
Дежурная часть: (34375) 2-32-21 или 02;

Камышловский ОВО - филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления МВД РФ по Свердловской области» 624860
Свердловская область г. Камышлов ул. Свердлова, 42,б тел. 2-30-90, 2-46-80;

б) время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции – **в кратчайшее время, кратчайшими путями;**

в) стационарных постов полиции на объекте – **нет;**

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду – **отсутствует;**

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	нет	нет
Пеший внутренний пост полиции	нет	нет
Суточный пост	нет	нет
12-часовой пост	нет	нет
8-часовой пост	нет	нет
Всего	нет	нет

д) добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка на объекте – **нет**;

е) средства охраны - Организационная основа охраны – **КТС с выводом на ПЦО Камышловского ОВО**;

- огнестрельное оружие – **закрытая информация**;

- служебные собаки – **нет**;

ж) организация оповещения и связи-

- между объектом и дежурной частью – **телефон**;

- телефоны охраны – **ОВО при ОВД Телефон: 8 (343) 752-37-80**;

Телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России:

- **Дежурная часть: (34375) 2-32-21 или 02**;

- **ПЧ- 18/6, Телефон 01**;

Телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей:

- **МБУК «КЦБС» городская библиотека Тел. 8(34375)2-33-23**;

- **Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Тел. 8(34375)2-44-60**;

Наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров:

- **Межмуниципальный отдел МВД России "Камышловский" - 2 км**;

- **Отдел Вневедомственной Охраны при ОВД – 2 км**;

- **ПЧ- 18/6 – 3 км**;

- **Станция скорой медицинской помощи – 3,5 км**.

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности детской библиотеки:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:
ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей

1. **металлический забор по периметру детской библиотеки;**
2. **камеры системы видеоконтроля – отсутствуют;**
3. **вызов наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России – телефон;**
4. **достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей – освещение недостаточно по всей территории объекта;**

б) обеспечение пожарной безопасности:

1. **автоматическая пожарная сигнализация ВЭРС -16;**
речевое оповещение «Рокот»;
2. **места расположения первичных средств пожаротушения:**
- в количестве 5шт. расположены согласно требованиям пожарной безопасности:

- 1- **кабинет директора,**
- 2- **читальный зал,**
- 3- **цокольный этаж,**
- 4- **старший абонемент,**
- 5- **детский абонемент;**

пожарных гидрантов не имеется;

в) **система оповещения и управления эвакуацией:**
Речевое оповещение «Рокот», указатели «выход» с подсветкой;
Имеется 2 эвакуационных выхода;

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
	нет	нет	нет	нет	нет	нет

13. Выводы о надежности охраны детской библиотеки и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

- а) МБУК «Камышловская библиотечная система» (Детская городская библиотека) расположенная по адресу: г.Камышлов, ул.Кирова,33 оборудована ТСО с выводом на ПЦО Камышловского ОВО – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области, недостатков в технической укреплённости и антитеррористической защищенности отсутствуют. Доступ не загроможден к окнам расположенных с тыльной стороны, на улицу Ленина, Кирова.
- б) система видеонаблюдения отсутствует.
- в) требуемое финансирование по антитеррористической защищенности в детской библиотеке в пределах 500 000руб.

14.Дополнительная информация

В МБУК «Камышловская библиотечная система» (Детская городская библиотека) для улучшения антитеррористической защищенности и безопасности при проведении мероприятий необходимо на входе установить металлорамку, оборудовать системой видеонаблюдения центральный вход, двор и абонементы.

**Акт
обследования объекта межведомственной комиссией**

«16» июля 2015г.

г. Камышлов

Объект: МБУК «КЦБС» детская библиотека

Адрес: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Кирова, 33

Комиссия в составе уполномоченных представителей:

Собственника:

ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области: инспектор
ОООПОО ст. лейтенант полиции Селиверстов А.В.

Монтажной организации: инженер ФГУП «Охрана» МВД России
г. Сухой Лог Кочнева И.О.

произвела обследование: МБУК «КЦБС» детская библиотека

Установила следующее присвоить МБУК «КЦБС» детская библиотека
категорию № 3

1.1. Реквизиты организации: Наименование объекта: Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Камышловская централизованная
библиотечная система» Детская библиотека;
624860 Свердловская область, г. Камышлов, ул. Кирова, 33
Тел/факс (34375) 2-48-62;

Сведения об объекте и прилегающей территории: Отдельно стоящее
здание Детской библиотеки находится на окраине города. В 20 метрах от
реки Пышма и в 300 метрах от лесного массива. Вокруг здания жилые дома.
Стены объекта кирпичные. Библиотека имеет цокольный этаж. Здание имеет
один центральный вход. Аварийный выход один.

**1.2 Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на
объекте:**

-Для предупреждения и блокирования пожара, имеются первичные средства
тушения (огнетушители порошковые и углекислотные).

-Охранная, пожарная сигнализация.

Назначение объекта: организация обслуживания детского населения
библиотечными услугами.

На объекте отсутствуют: системы контроля.

В результате проведенного обследования выяснено, что инженерно-
техническая укрепленность и оснащенность объекта системами безопасности
не в полной мере соответствуют требованиям нормативно-правовых
документов МВД России предъявляемым к объектам данной категории.

В целях приведения инженерно-технической укрепленности и
оснащенности объекта системами безопасности в полное соответствие
требованиям нормативно-правовых документов МВД России предлагается
выполнить задание по инженерно-технической укрепленности.

Расчетное время прибытия группы задержания на объект при срабатывании кнопки тревожной сигнализации: кратчайшее время.

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах имеющих равную силу. При изменении типа, конфигураций и предназначения строительных конструкций, а также при проведении иных действий приводящих к перепланировке помещений объекта необходимо проведение повторного обследования объекта с подготовкой соответствующего Акта обследования.

Председатель:



Чухарев М.Н.


Заместитель председателя:



Сухогузов С. А.

Члены комиссии:

Половников А.В.

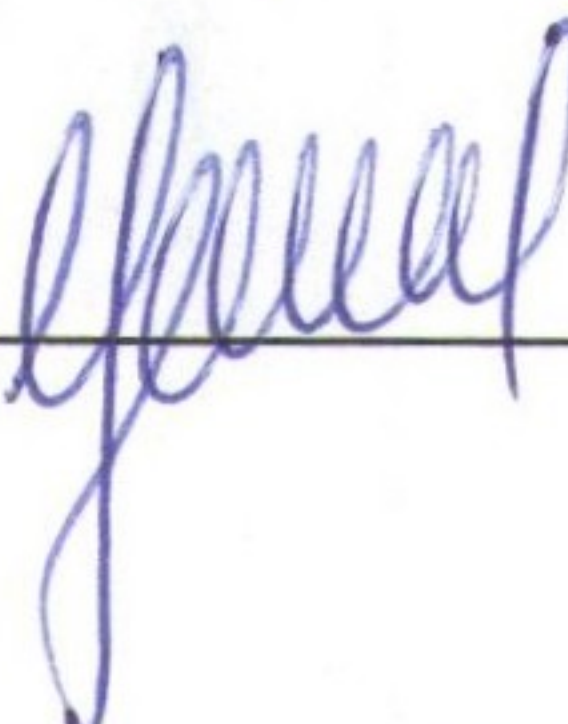

Удалов А.В.

Зайцев А.М.



Шевелёв Р.В.

Ракульцев А.А.

Закчурина И.В.

Воропаев М.Н.

Соболева А.А.

Уполномоченный представитель
Собственника:
Директор МБУК «КЦБС»



М.П. /Лавренцева М.Э./


Представитель ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Свердловской области:



М.П. /Селиверстов А.В./

Приложение №2

- 1 – тамбур
- 2 – туалет
- 3 – умывальная
- 4 – гостиная

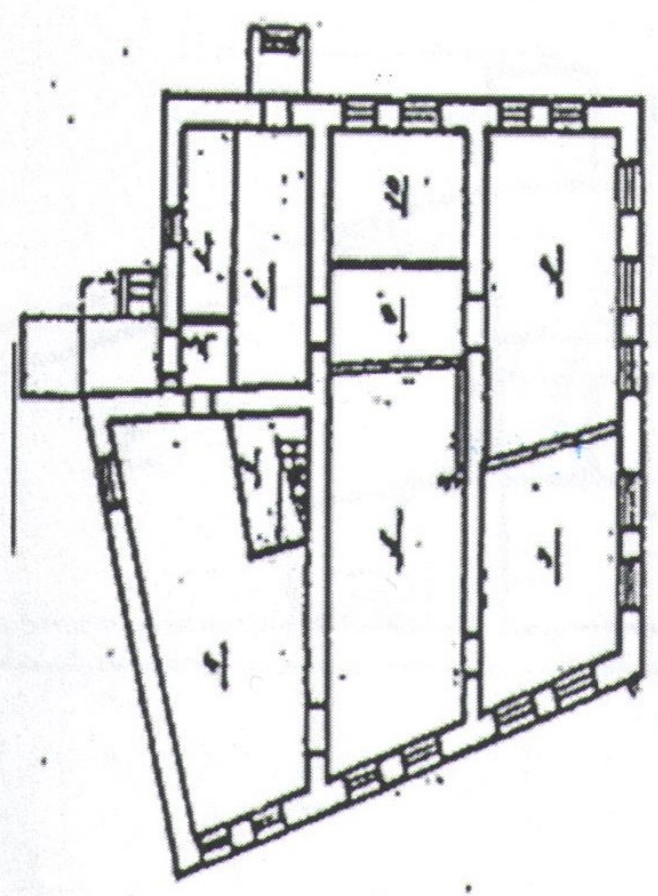

Б



Ул. Кирова

А

Река «ПЫШМА»

Ул. Ленина


А - организация
Б, В, Г - Жилые дома

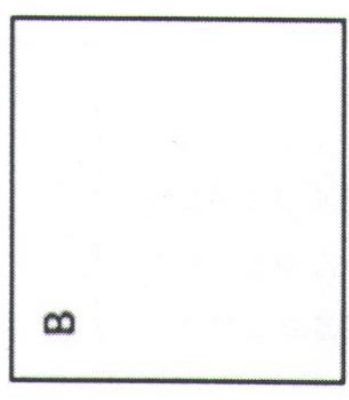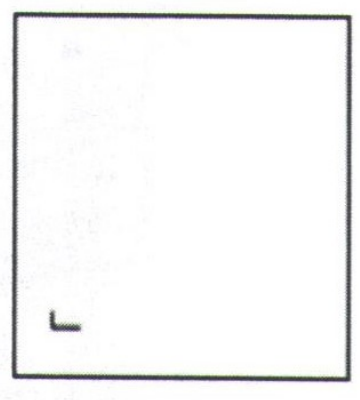

Приложение № 3


Схемы коммуникаций в детской библиотеке (водоснабжение, электроснабжение).

1 этаж

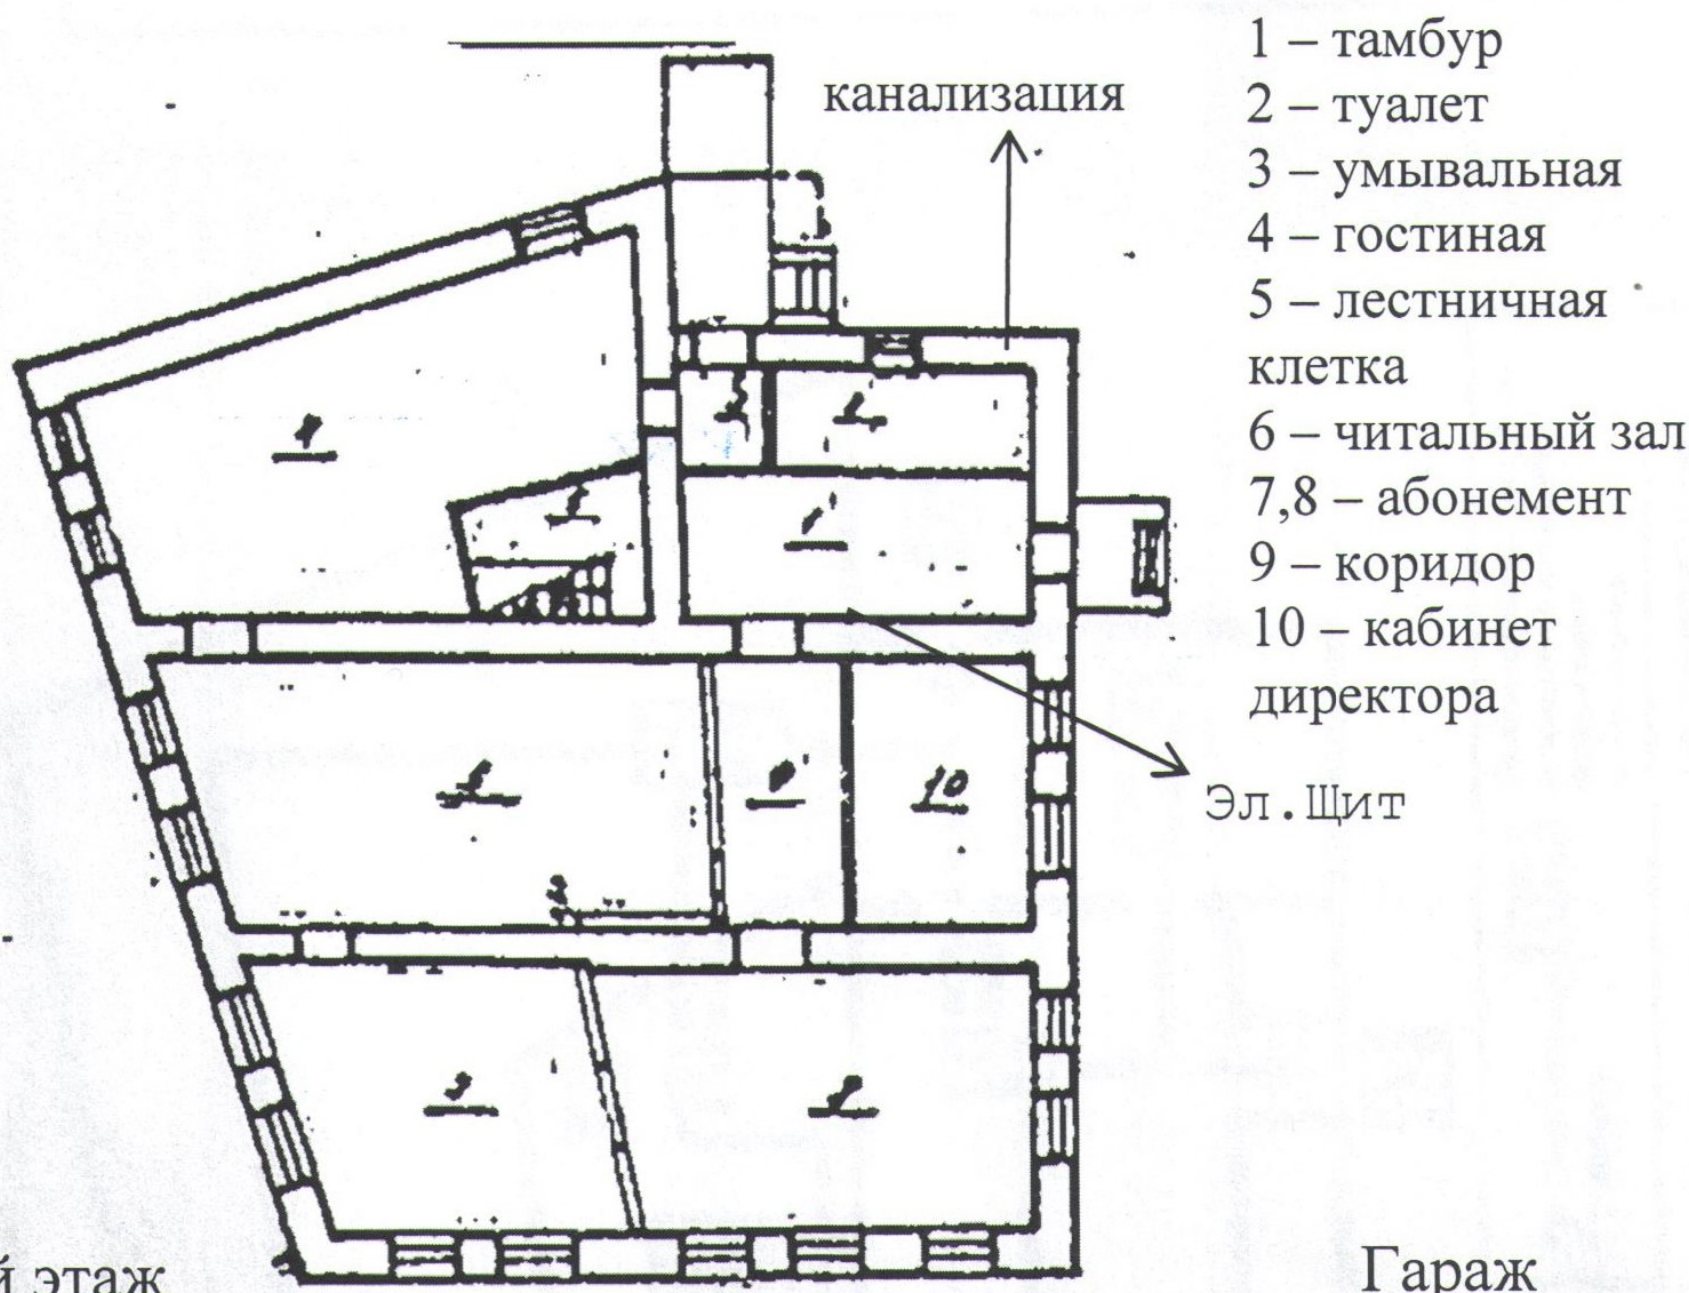


Цокольный этаж

Гараж

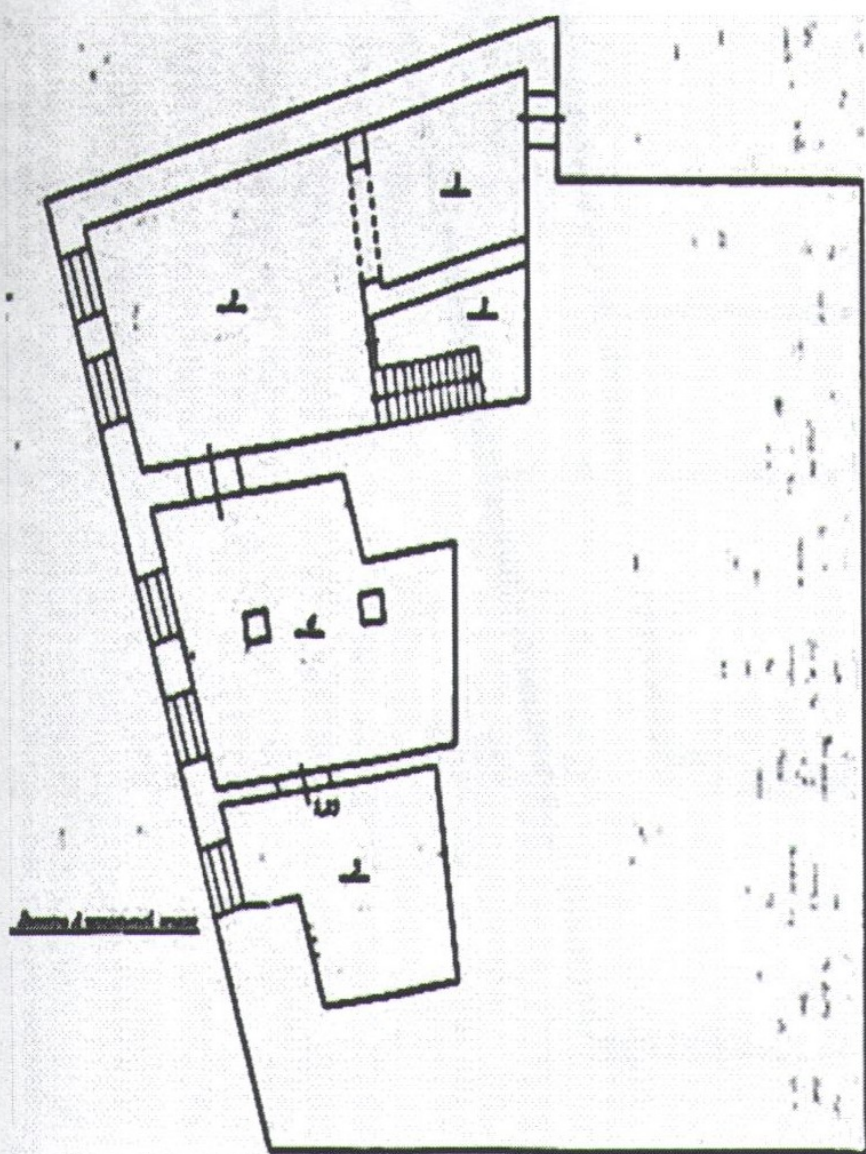

1, 2, 4, 5 – книгохранилище
3 – лестничная клетка

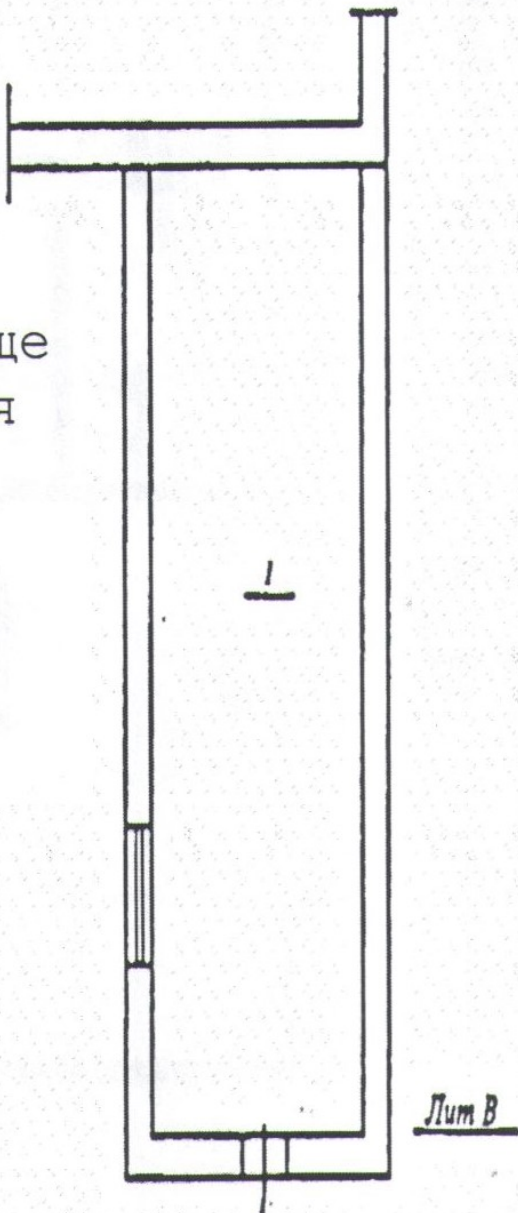


ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МБУК «Камышловская централизованная
библиотечная система»

г. Камышлов, ул. Кирова, 33

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «КЦБ
Камышловской библиотечной
системы» М.Э. Давыдов

№ 30 от 20.05.2014

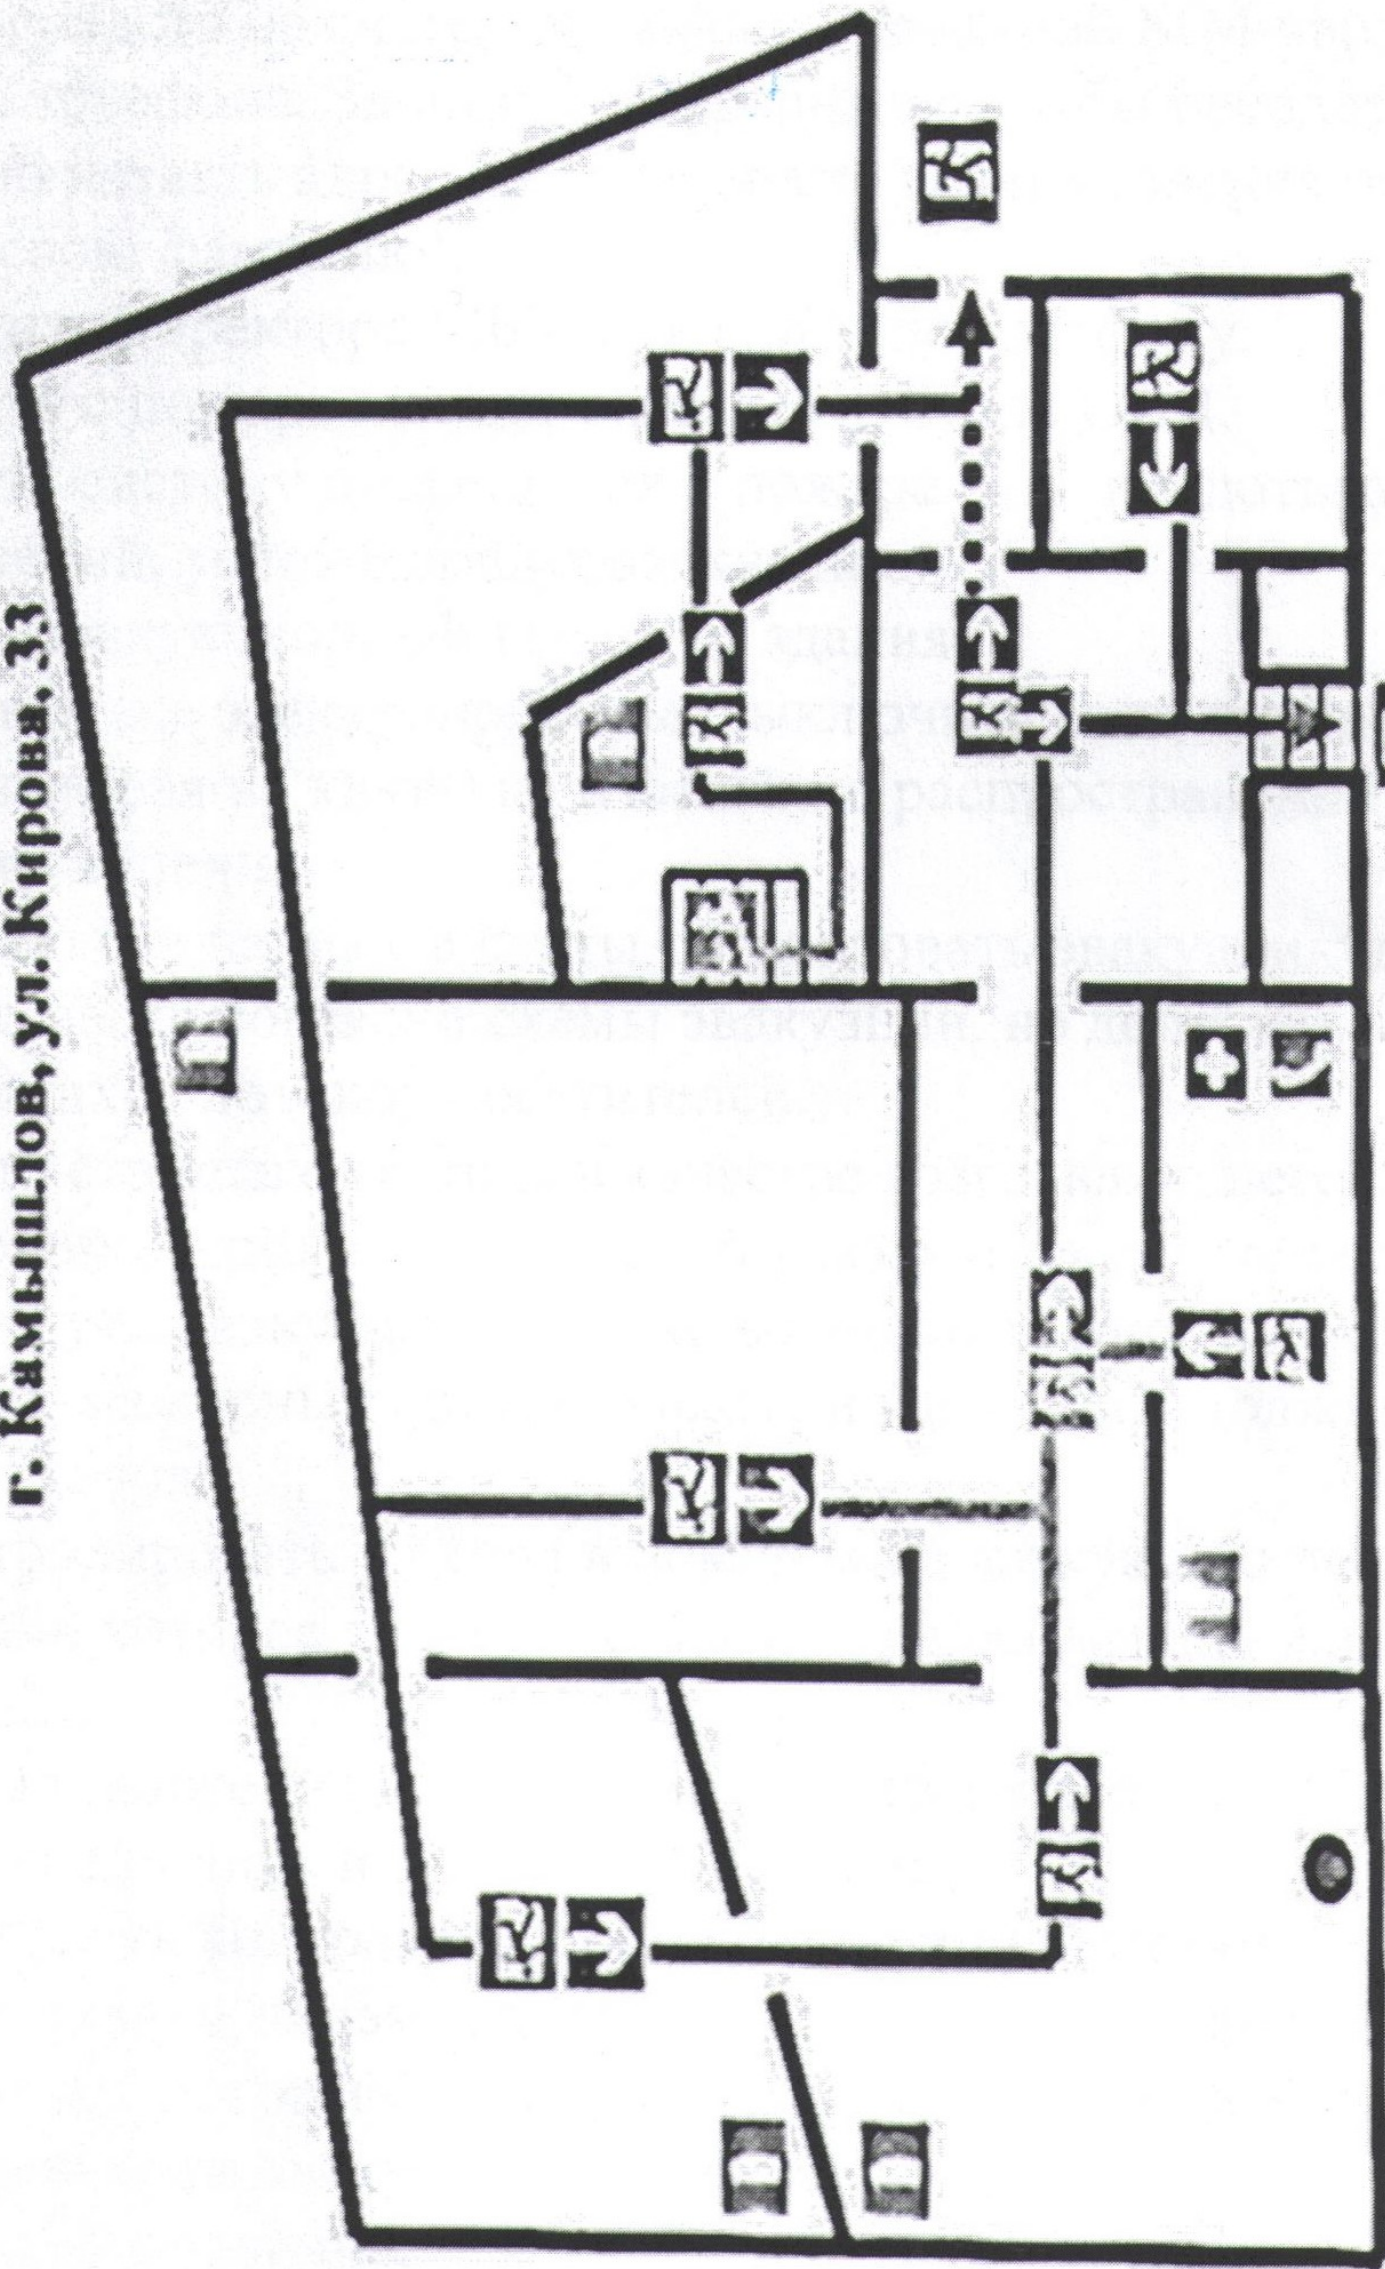

Действия при пожаре
Сохраняйте спокойствие!

1 Сообщите по телефону: 01
адрес объекта: г. Камышлов, ул. Кирова, 33
название объекта: МБУК «Камышловская централизованная библиотечная система»

2 Эвакуироваться по указанным маршрутам, выйдя из здания.



Использовать средства индивидуальной защиты (при необходимости) для эвакуации.

Приложение № 4

Направление движения эвакуируемых	Телефон	Огнетушитель	Место размещения аптечки первой помощи	Место размещения аптечки первой помощи	Путь в безопасное место	Остатки эвакуируемых	Путь в безопасное место

Утверждаю

Директор МБУК «КЦБС»

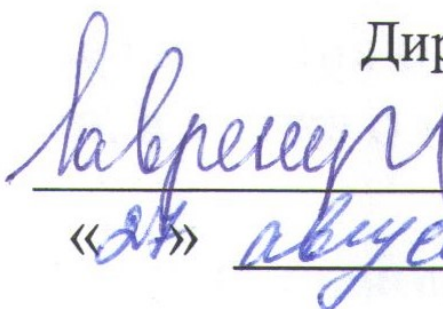 М. Э. Лавренцева
«»  2015г.

Инструкция по эвакуации людей.

1. При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную часть или по телефону «01». При использовании мобильной связи необходимо набрать «112». Вызов с номера экстренного вызова «112» возможен при отсутствии денежных средств на счете, при заблокированной SIM-карте, при отсутствии SIM-карты телефона. Звонок в экстренные службы бесплатный, (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).
2. Оповестить директора МБУК «КЦБС» по телефону.
3. Сообщить о пожаре на пост охраны ОВО про ОВД.
4. Включить систему оповещения о пожаре для предотвращения паники и других явлений, усложняющих эвакуацию.
5. Открыть эвакуационный выход из здания.
6. Отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть все двери (не запирая на ключ) во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
7. Быстро, но без паники и суеты организовать эвакуацию детей в безопасное место согласно схемы эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков посетителей.
8. Назначить старшего группы в качестве возглавляющего группу эвакуирующихся лиц, одновременно указав путь движения группы по основному пути эвакуации, а также возможные запасные пути эвакуации, на случай форс-мажорных обстоятельств, и где группа должна собраться после выхода из здания.
9. Проконтролировать у входа в помещение эвакуацию пострадавших в том направлении, которое является самым безопасным для жизни и здоровья посетителей.
10. Во время движения необходимо передвигаться спокойно, не обгонять идущих впереди людей, не создавать панику.
11. Осуществить контроль за полной эвакуацией из помещения. За физически слабыми лицами и лицами, получившими психологический шок, закрепить ответственных, которые будут оказывать помощь при эвакуации.
12. По завершении эвакуации в безопасное место, убедиться в полном выходе людей из здания.
13. При выходе из здания сообщить оперативному дежурному о количестве пострадавших покинувших помещение и номер помещения.
15. Разместить людей на безопасном расстоянии от горящего здания.
16. По прибытии пожарных подразделений лица, из числа дежурного

17

персонала, руководящие тушением пожара, обязаны сообщить начальнику пожарного подразделения все необходимые сведения о наличии людей, очаге пожара, принятых мерах по его ликвидации, а также о наличии работников, занятых ликвидацией пожара.

17. При наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь» по тел. «03» и оказать им необходимую медицинскую помощь.

ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТИРОВОК.

паспорт откорректирован

М.П.

на «___» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

М.П.

на «___» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

М.П.

на «___» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

М.П.

на «___» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

М.П.

на «___» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

М.П.

на «___» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
ПОДПИСЬ

Лист корректировки Паспорта безопасности

№	Какая корректировка внесена	Причина внесения корректировки	Дата внесена корректировка
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
19 листов «17» августа 2015 г.

Директор МБУК «КПБС»

Павленцева М. Э.

